HZFA-II

赫兹电力

220V

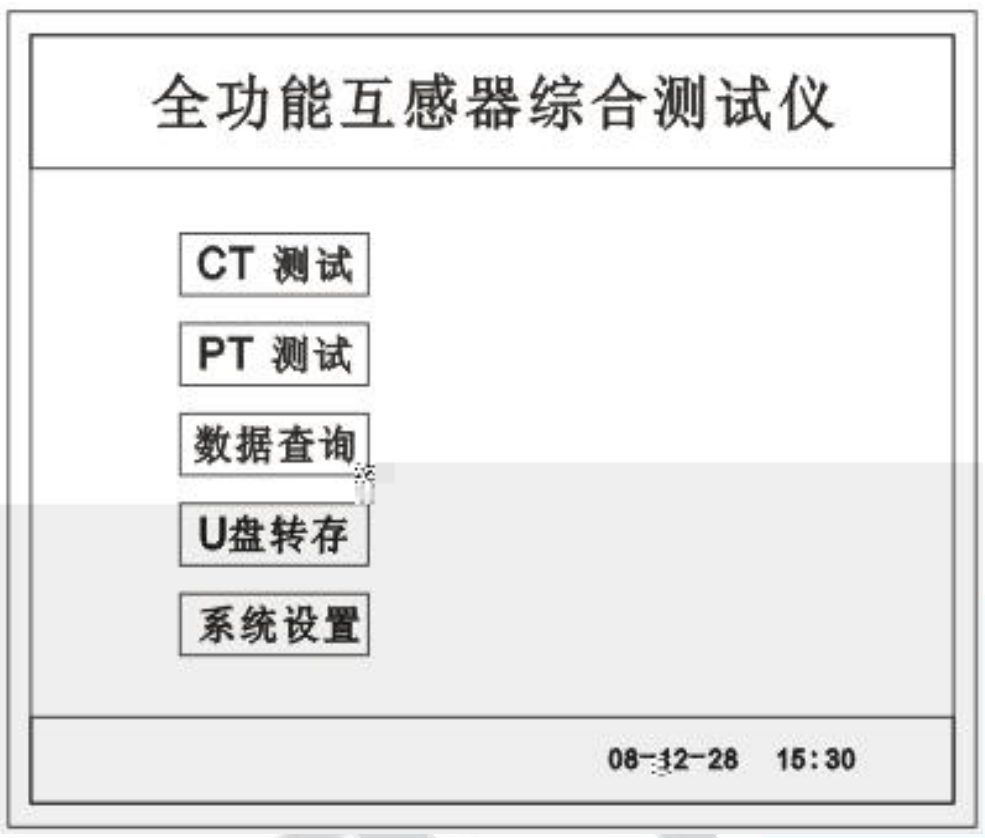
全功能互感器综合测试仪
CT 测试
PT 测试
数据查询
U盘转存
系统设置
08-12-28 15:30

CT PT U

CT CT CT

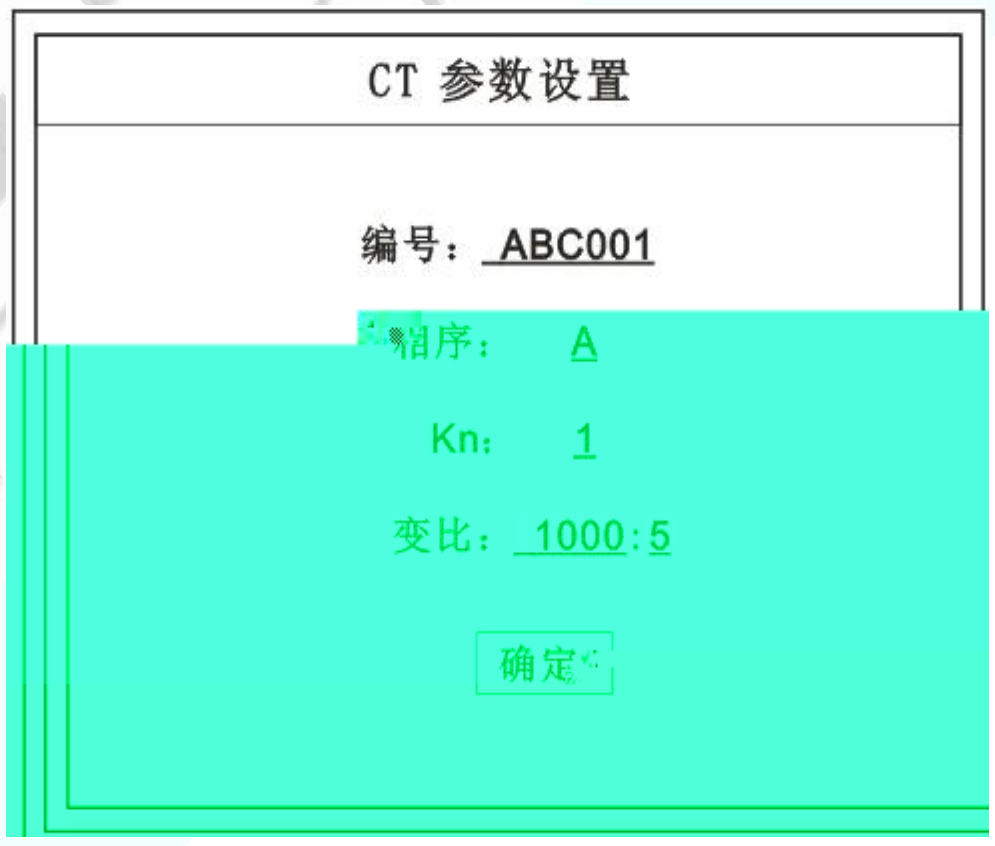
CT 参数设置

编号：ABC001

相序：A

Kn：1

变比：1000:5

:

CT

CT

CT

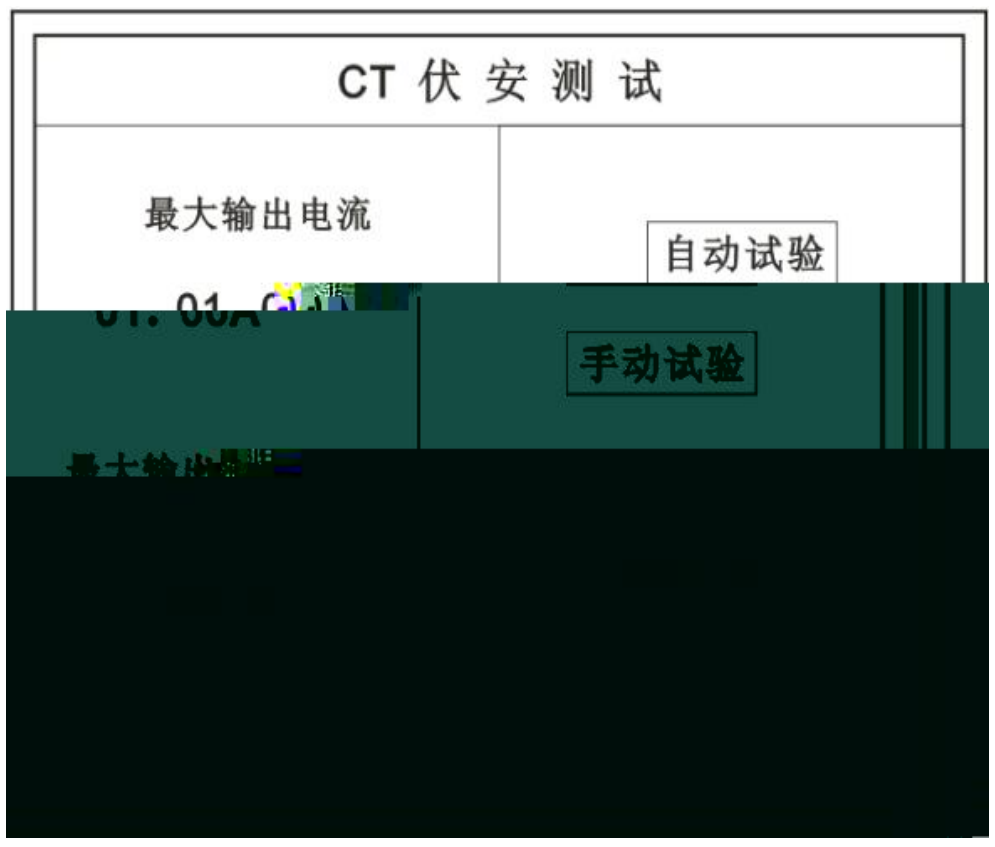
CT 伏安测试
最大输出电流
01.00A
自动试验
手动试验

◆

◆

◆

◆

5 200A

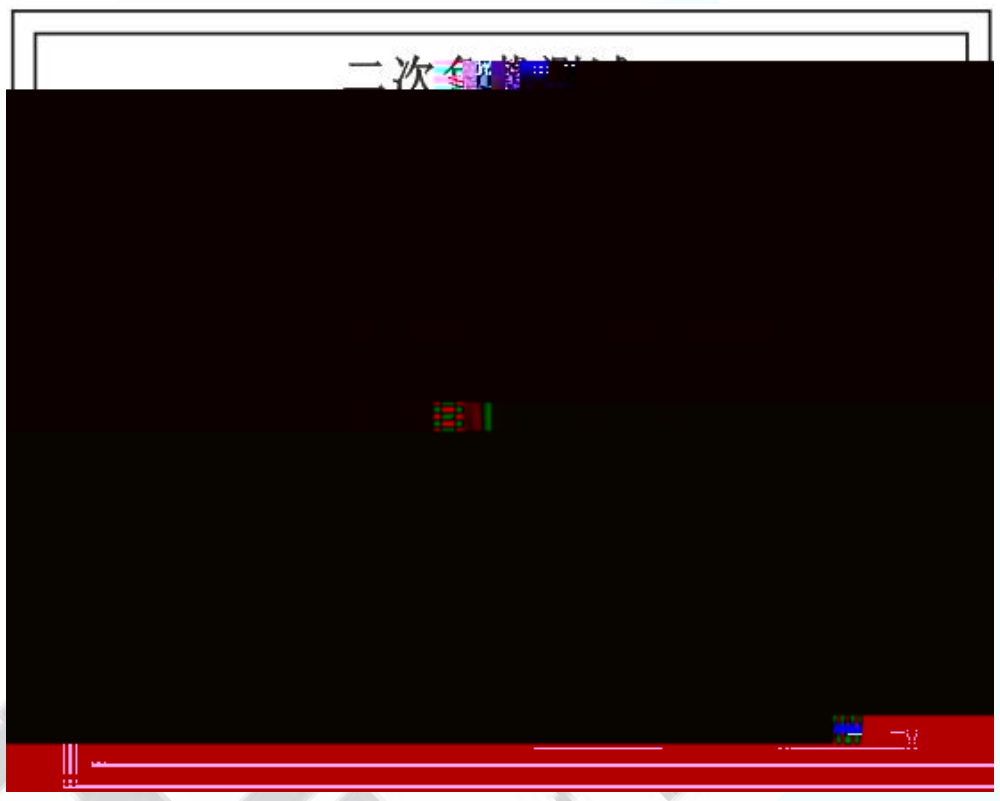

PT PT PT

PT

PT

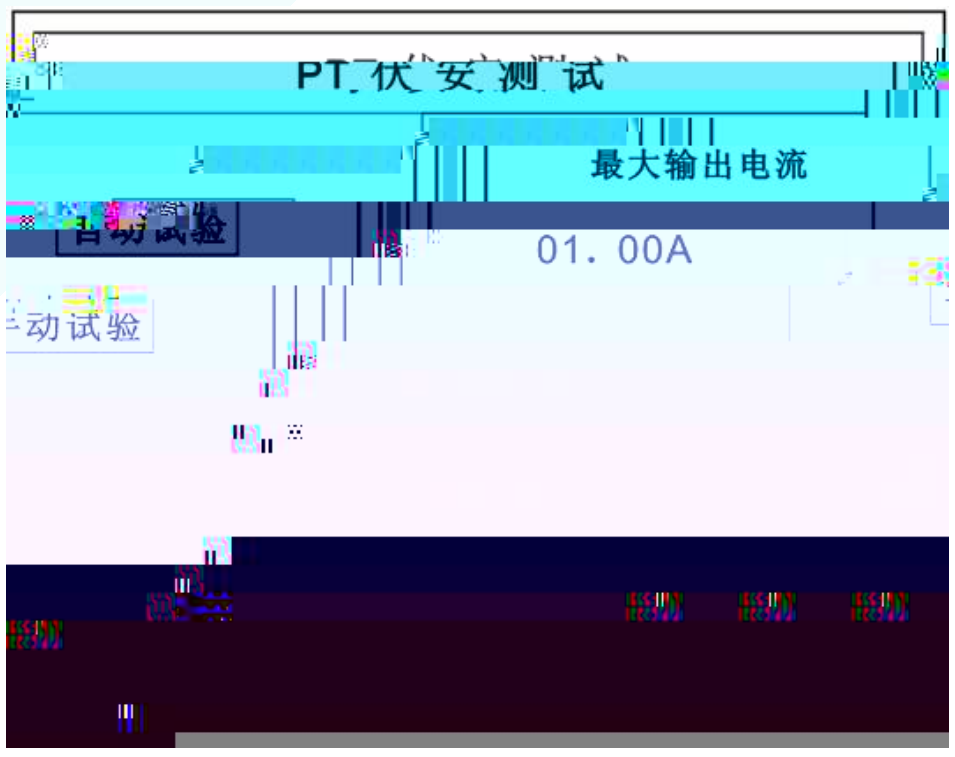
PT 伏安测试
最大输出电流
自动试验
01. 00A
手动试验

◆

◆

◆

5 1000V

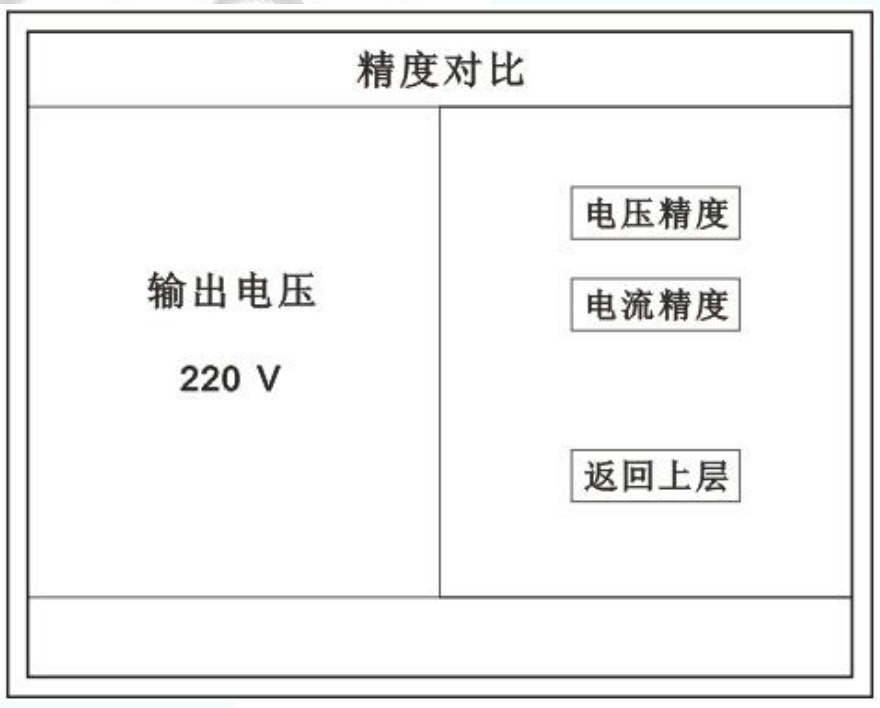
精度对比
电压精度
电流精度
返回上层

输出电压

220 V

◆

0 1000V

◆

K1 K2 0 15A

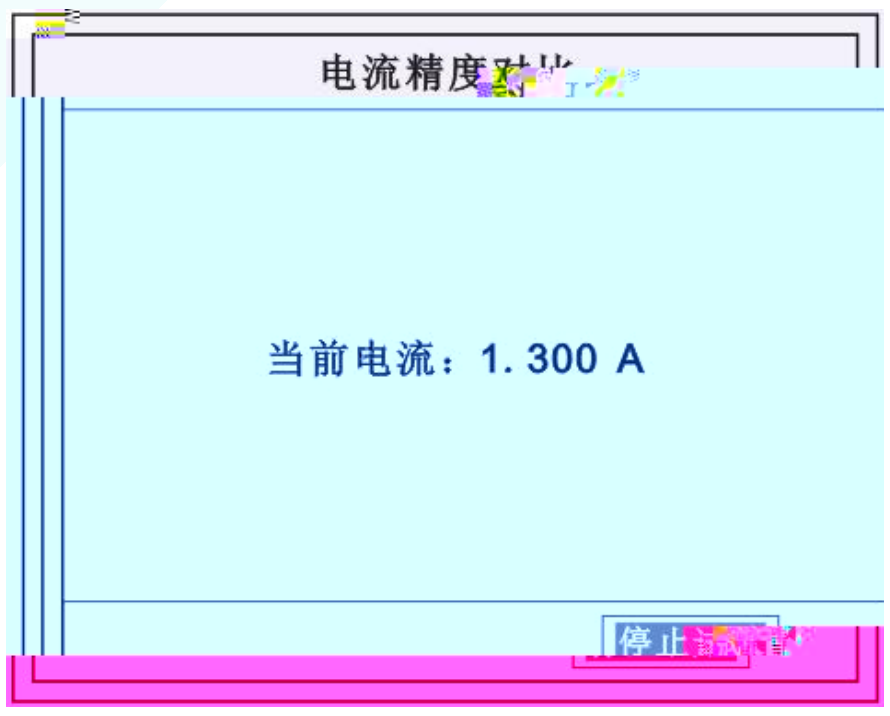

当前电流：1.300 A

◆

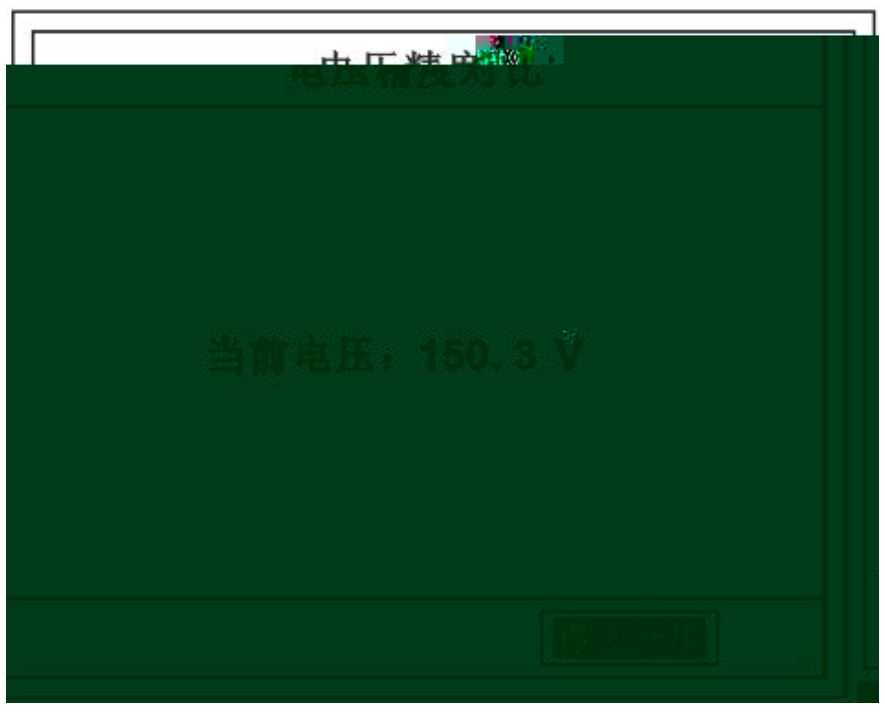

当前电压：150.3 V

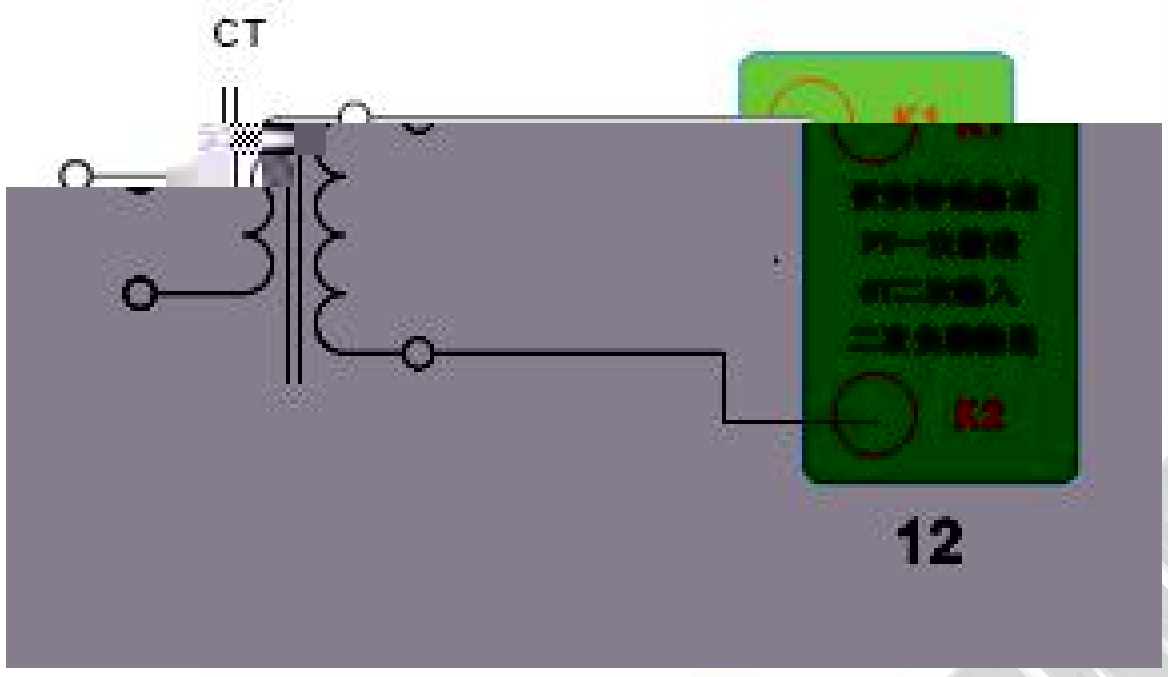
CT
K1
伏安特性输出
PT一次输出
CT二次输入
二次负荷输出
K2
12

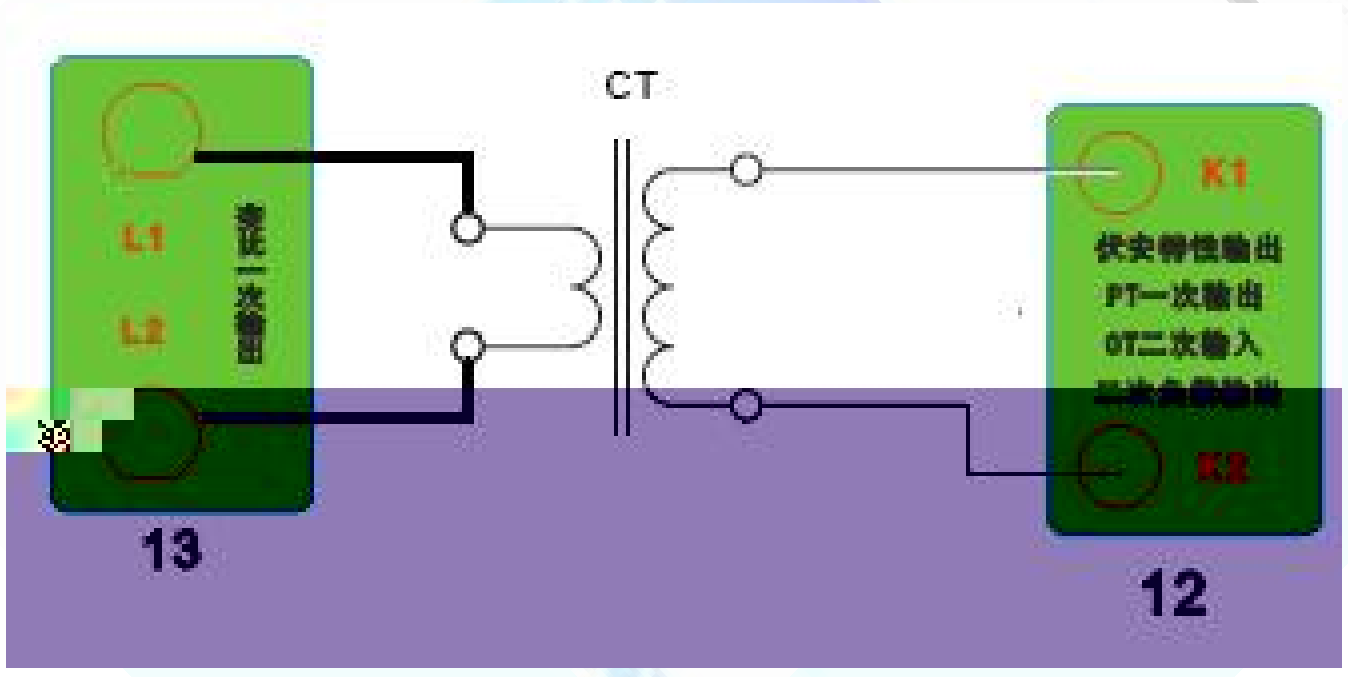
L1
L2
升流一次输出
13
CT
K1
伏安特性输出
PT一次输出
CT二次输入
二次负荷输出
K2
12

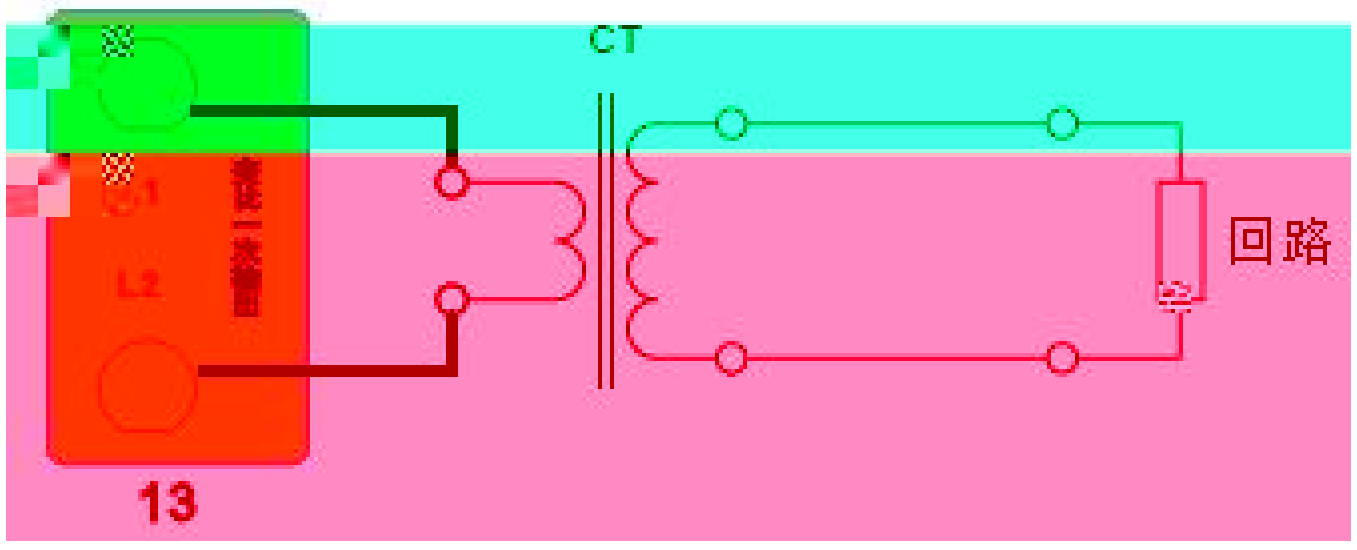
L1
L2
升流一次输出
13
CT
回路

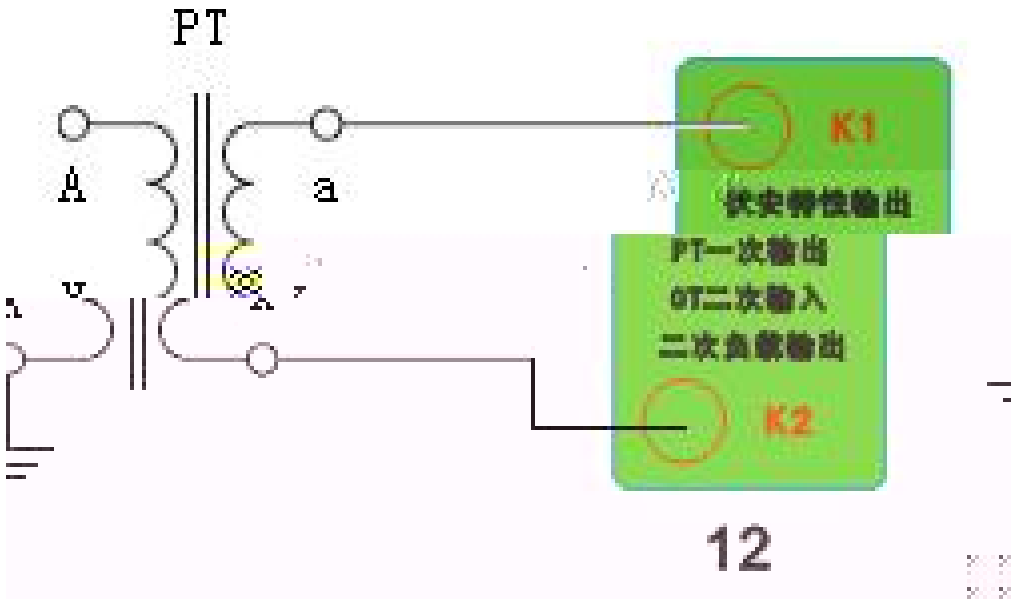
PT
A
a
X
x
K1
伏安特性输出
PT一次输出
CT二次输入
二次负载输出
K2
12

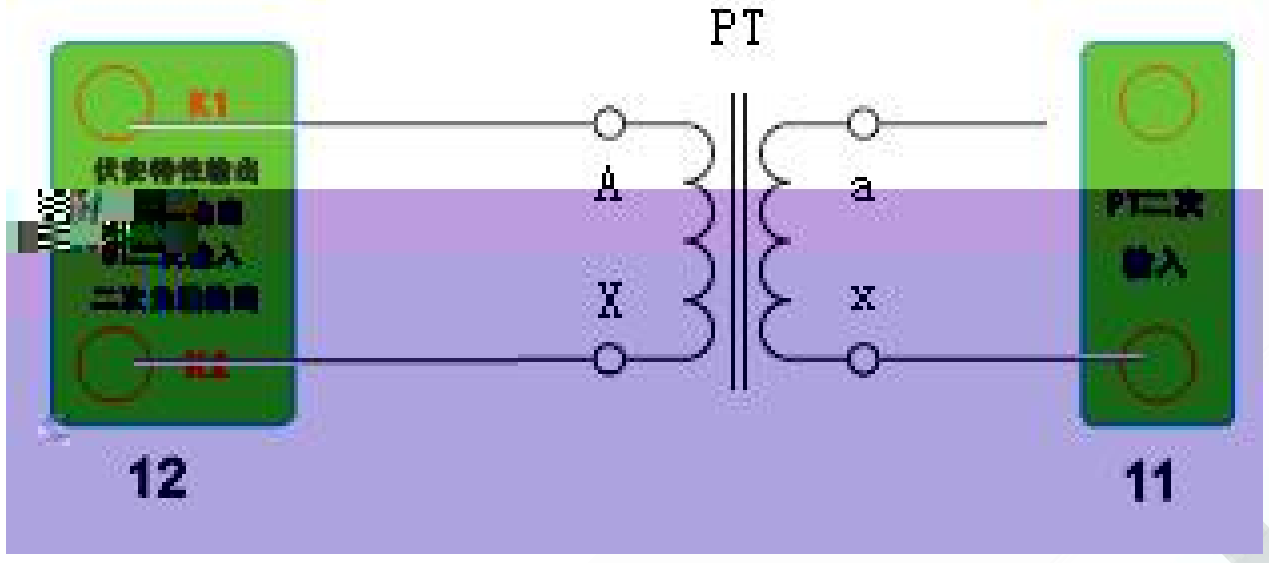
PT
K1
伏安特性输出
PT一次输出
CT二次输入
二次负载输出
K2
A
X
a
x
PT二次输入
12
11

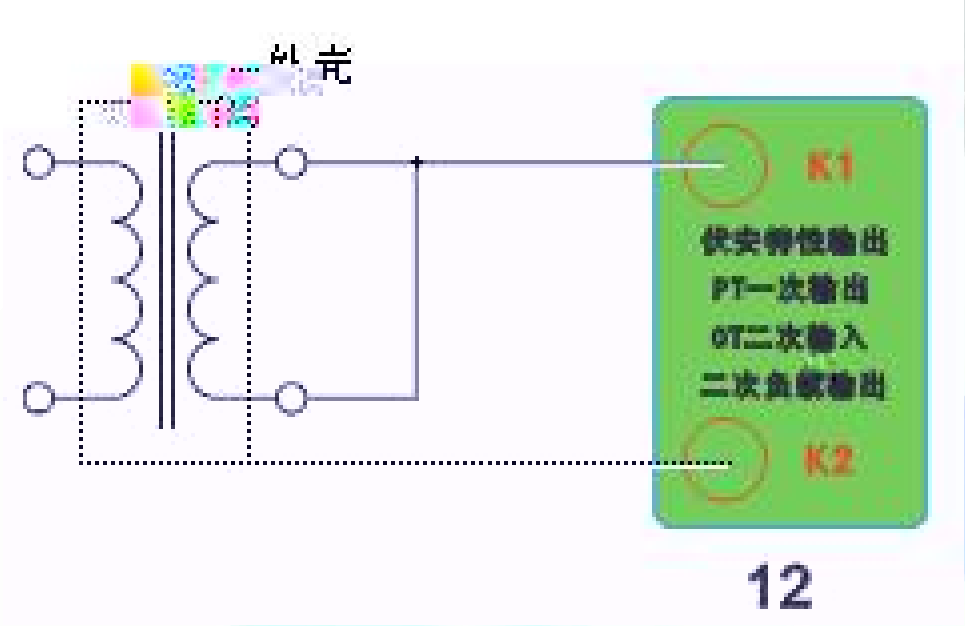
外壳
K1
伏安特性输出
PT一次输出
CT二次输入
二次负载输出
K2
12

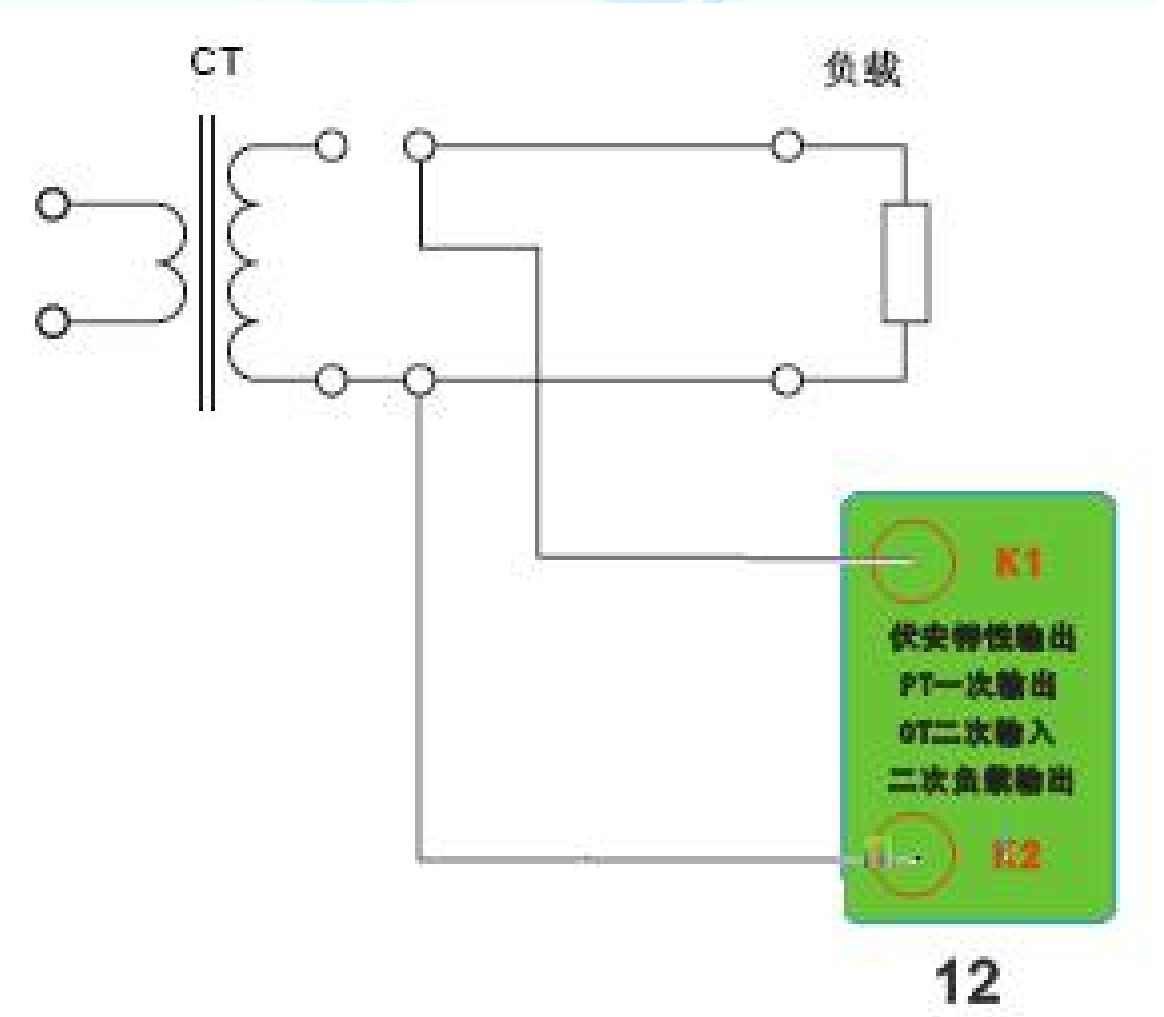
CT
负载
K1
伏安特性输出
PT一次输出
CT二次输入
二次负载输出
K2
12

◆

◆

◆

1.

2.

3.