



中华人民共和国电力行业标准

中华人民共和国

DL/T 1147 — 2009

电力高处作业防坠器

电

Power fall arrester on power altitude working

Mobil

2009-12-01 实施

2009-07-22 发布

中华人民共和国国家能源局 发布

中华人

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 技术要求	2
5 试验方法及验收规则	7
6 附录A (规范性附录) 防坠器试验布置图	12
附录A	附录A

前 言

本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于印发 2007 年行业标准修订、制定计划的通知》（发改办工业〔2007〕1415 号）的安排制定的。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出并归口。

本标准委托浙江华电器材检测研究所负责解释。

本标准主要起草单位：浙江省电力公司。

本标准参加起草单位：浙江电力职业技术学院、浙江华电器材检测研究所、衢州电力局。

本标准主要起草人：陈良、李瑞、方旭初、余虹云、张学东、金红、蒋丽娟。

本标准在执行过程中如发现有错误或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心（地址：北京市三里河路 1 号，100761）。

1 范围

标志、包装及运输。

本标准规定了电力高处作业用防坠器及附件的技术要求、试验方法及验收规则、标志

和包装及运输。本标准适用于电力行业高处作业用防坠器及附件。本标准不适用于其他行业高处作业用防坠器及附件。

规范性引用文件

2 规范性引用文件

文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

下列

修改单（包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

修改单（

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 94.1 弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 700 碳素结构钢 (GB/T 700—2006, ISO 630: 1995, NEQ)

GB/T 1173 铸造铝合金 (GB/T 1173—1995, ASTM B26: 1992, NEQ)

GB/T 1220 不锈钢棒

GB/T 1591 低合金高强度结构钢

GB 2083 合金结构钢

GB 3098.1—2000, ISO 898-1: 1999, IDT

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 (GB/T

3098.1—2000, ISO 898-1: 1999, IDT)

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 (GB/T

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 (GB/T 3098.1—2000, ISO 898-1: 1999, IDT)

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 (GB/T 3098.1—2000, ISO 898-1: 1999, IDT)

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 (GB/T 3098.1—2000, ISO 898-1: 1999, IDT)

IDT)

GB/T 3098.15 紧固件机械性能 不锈钢螺母 (GB/T 3098.15—2000, ISO 3506-2: 1997, IDT)

GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分 [GB/T 3190—2008, ISO 209: 2007 (E), MOD]

GB/T 5231 加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB 6095 安全带

GB 6095 安全带

GB/T 9944 不锈钢钢丝绳

GB/T 15115 压铸铝合金

YB/T 5197 航空用钢丝绳

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

高处作业 **altitude working**

在离地面（坠落高度基准面）2m 及以上的杆塔、构架或设备上进行的工作。

3.2

坠落高度基准面 **datum plane of fall height**

通过可能坠落范围内最低处的水平面。

3.3

防坠器 fall arrester

高处作业时, 用于防止人体坠落的一种保护装置。可分为速差式防坠器、导轨式防坠器和绳索式防坠器。

3.4

速差式防坠器 retractable type fall arrester

一种安装在挂点上, 带有可伸缩长度的绳(带、钢丝绳), 当坠落在坠落时, 可利用速度的变化进行内部自锁并迅速制动的装置。

3.5

导轨式防坠器 guided type fall arrester

一种可在导轨内或外表面上上下滑动并在快速下滑时

3.6

绳索式防坠器 rope type fall arrester

一种既可用于锁紧绳索起人员空中定位作用, 又可程俗称抓绳器。

3.7

连接绳 connecting rope

防坠器和安全带之间的连接用绳(带)。

3.8

连接器 connector

带有手锁或自锁开口的金属承载连接部件, 通常间的连接, 包括安全扣和挂钩。

3.9

缓冲器 energy absorber

串联在安全带和安全绳之间, 当人体

3.10

额定制动载荷 rated braking load

防坠器可有效制动的最大载荷。

3.11

额定工作载荷 rated load

防坠器正常使用时的最大允许载荷。

3.12

锁止距离 locking distance

防坠器的制动距离。

3.13

附件 attachment

本标准的附件

4 技术要求

4.1 基本要求

防坠器应按规定程序批准的图样和技术文件制造。

4.2 外观质量

4.2.1 防坠器及附件边缘应呈圆弧形, 应无有肉眼可见的凹坑等痕迹; 壳体为金属材料时, 所有铆

平整,无毛刺、裂纹等缺陷;壳体为工程塑料时,表面应无气泡、开裂等缺陷。

4.2.2 防坠器及连接器应标明产品型号、安装方向、等级(如长度、载荷等)标识、商标(或生产厂名)、生产日期等,各部件应完整无缺,无锈蚀及破损。

4.2.4 连接器(带)应质地均匀,无缺陷、杂质,编内各股应均匀受力,无左右倾斜变形、扭曲及断股等缺陷。

4.2.5 连接器边缘应呈圆弧形,应无棱角、毛刺,不应有裂纹、明显压痕和划伤。

4.2.6 织带型缓冲器应利用撕开缝制的扁织带吸收下坠的动力,织带型缓冲器应有明显的释放长度标识。

4.2.7 扁织带型缓冲器应利用撕开缝制的扁织带吸收下坠的动力,织带型缓冲器应有明显的释放长度标识,扁织带表面、边缘、

4.3 结构

4.3.1 防坠器各部件应

连接牢固,有防松动措施,应保证在作业中不松脱。

4.3.2 速差式防坠器典型结构和主要零部件示意图如图1所示。

4.3.2.1 速差式防坠器内置的钢丝绳,绳端环部接头宜采用铝合金套管,管壁厚度应不小于3mm,长度应不小于20mm。

4.3.2.2 速差式防坠器内置的合金钢绳套,带体两端环部接头应采用合金钢,管壁厚度应不小于13mm,且应增加一道十字或川字缝合线。

4.3.5.2 系于前胸的连接绳长度应不大于0.4m;系于背部的连接绳长度应不大于0.8m。连接绳直径宜控制在12.5mm~16mm。

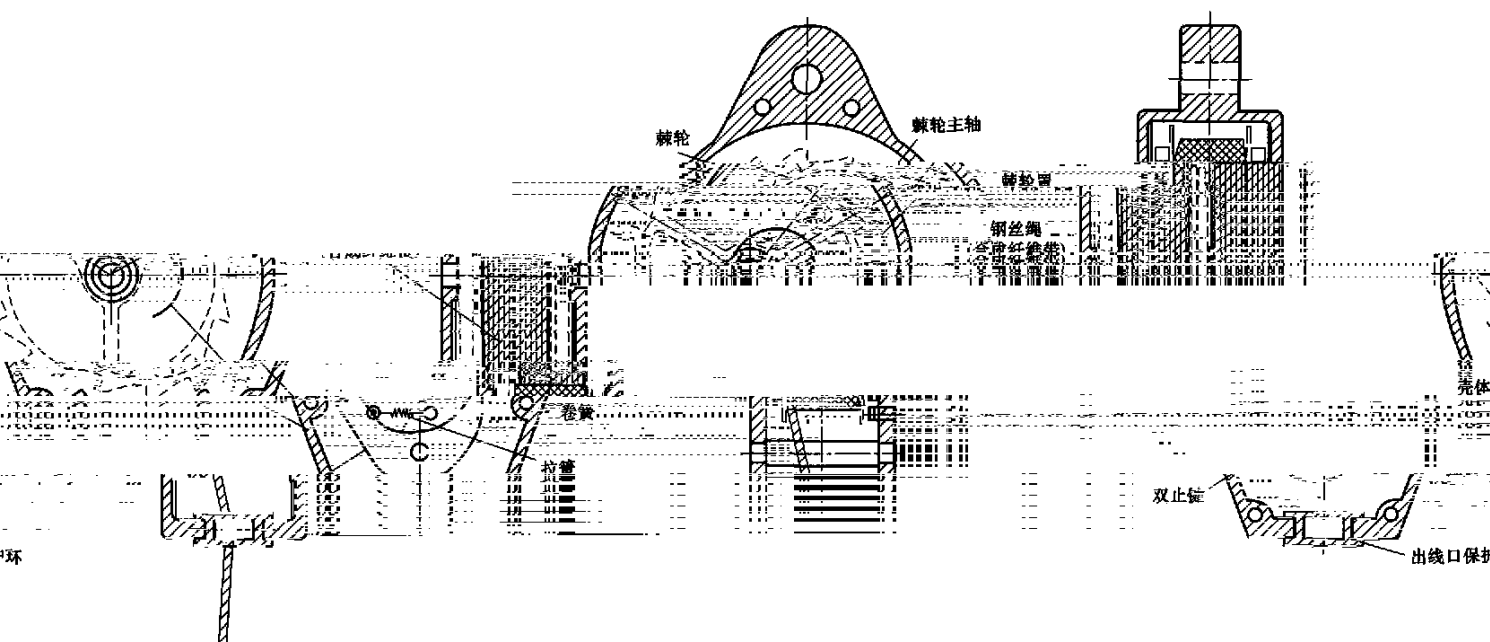


图1 速差式防坠器典型结构和主要零部件示意图

图1 速差式防坠器典型结构和主要零部件示意图



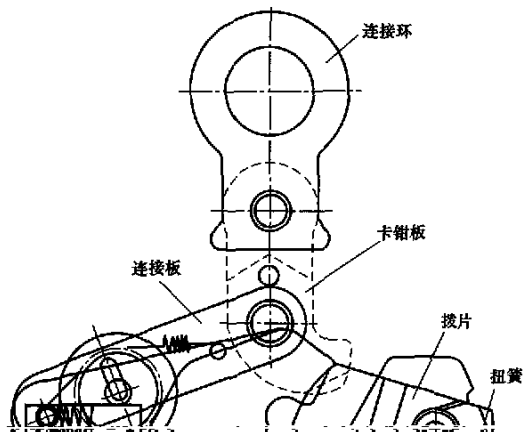


图2 绳索式防坠器典型结构和主


4.3.6 连接器。

4.3.6.1 连接器的结构分对称型〔如图3a〕所示〕和非对称

型〔如图3b〕所示〕。

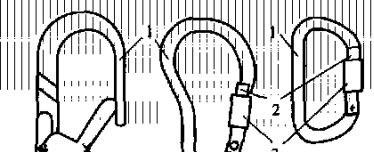

a) 对称型连接器





b) 非对称型连接器

1—扣体；2—闸门；3—锁套


图3 连接器结构示意图

4.3.6.2 连接器应操作灵活，扣体钩舌和闸门的咬口应完整，两者不应偏斜，并有保险设置，连接器应经过两次及以上的手动操作才能开锁，如图4所示。



a) 螺旋型连接器

b) 压旋型

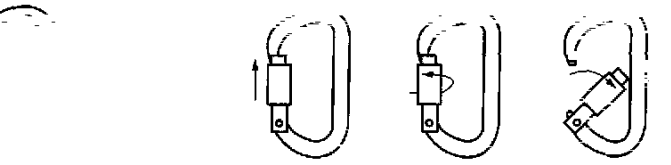


c) 推旋型自锁连接器

图4 连接器开锁示意图

5 所示。

4.3.7 织带型缓冲器缝合的扁织带宜包裹热塑材料等保护套,其典型结构和主要部件示意图如图 5 所示。

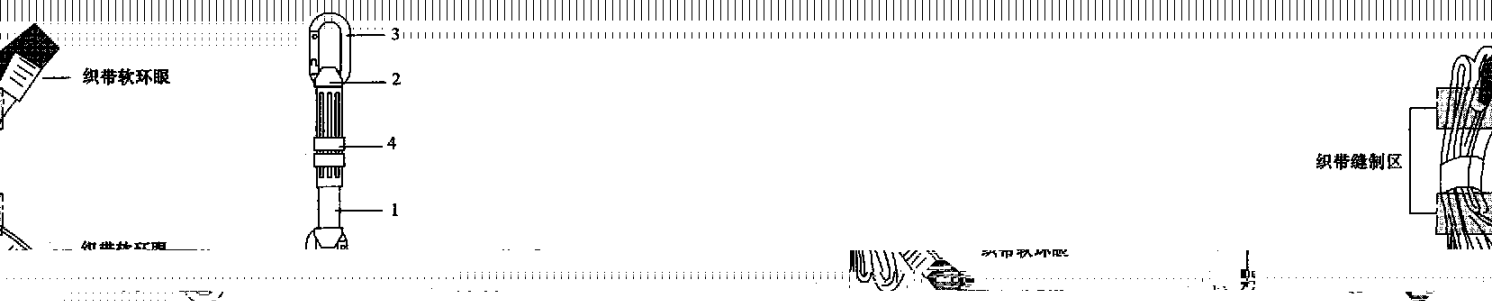

3—连接器; 4—织带缝合区

1—扁织带; 2—织带保护套;

结构和主要部件示意图

图 5 织带型缓冲器典型

4.4 材料及工艺要求

4.4.1 基本要求

及以上, 爬坠性能等级应中 6 级及以上, 热镀锌后的机械性能应符合 GB/T 3098.1~GB/T 3098.2 和 GB/T 3098.4 的相关规定; 不锈钢材料的机械性能应符合 GB/T 3098.1~GB/T 3098.2 和 GB/T 3098.4 的相关规定; 弹簧材料应符合 GB/T 1222 的相关规定。

4.4.1.2 防坠器及附件所用弹簧材料应采用符合 GB/T 699、GB/T 1222 规定的 65Mn、70 或 60Si2Mn 等材料。

4.4.1.3 防坠器及附件所用各类销、轴等部件宜采用屈服强度不低于 345MPa 的材料, 并符合 GB/T 699、GB/T 1591 或 GB/T 1222 的相关规定, 应进行调质处理, 硬度 HRC 35~45。

丝等材料。

4.4.1.4 连接绳、缓冲器所用编织绳或带应符合 GB 6095 的规定, 使用锦纶、高强涤纶、蚕丝等材料。

4.4.1.5 除速差式防坠器的棘轮外, 其余受力部件不应采用铸造方式制造。

或热镀锌的。

4.4.1.6 防坠器及连接器的金属表面应进行防腐处理, 防坠器内置的钢丝绳及各类紧固件应采用热镀锌或热镀锌的, 所有塑料件应具有良好的防老化性能 (含进行防老化处理), 防腐方法防腐, 不锈钢丝绳及不锈钢紧固件除外。

4.4.3.2 导向轮等宜采用增强ABS塑料(丙烯腈—丁烯—苯乙烯)或 PBTP 塑料(聚对苯二甲酸丁二醇酯)等材料。

4.4.4 绳索式防坠器

壳体、连接环、连接板、卡钳板、拨片等部件宜采用屈服强度不低于 245MPa 的整锻或整轧材料,并符合 GB/T 699、GB 700、GB 1591 的相关规定,也可采用屈服强度不低于 225MPa 并符合 GB/T 3190 的相关规定。

4.4.5 连接器

扣头、闸门、锁套等部件宜采用屈服强度不低于 300MPa 的锻铝材料,并符合 GB/T 3190 的相关规定。连接器应采用整锻方式制造。

4.5 性能

4.5.1 基本要求

4.5.1.1 防坠器及附件的使用环境温度应适用 $-35^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 的范围,相对湿度应适用 $5\% \sim 95\%$ 的范围。

4.5.1.2 防坠器及附件额定制动载荷为 120kg,额定工作载荷为 100kg。

4.5.1.3 防坠器在不小于 15kN 的静载荷作用下保持 5min,应无肉眼可见的变形损坏,能正常安装或拆卸。

4.5.1.4 防坠器在 $(-35 \pm 2)^{\circ}\text{C} \sim (+50 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 范围内、干燥状态下,承受额定制动载荷坠落时,锁止距离不大于 0.4m。防坠器(导轨式或绳索式)在浸水及浸油状态下,承受额定制动载荷坠落时,应无损坏,且锁止距离不大于 0.7m;承受额定工作载荷坠落时,锁止距离不大于 0.5m。

4.5.1.5 防坠器承受额定制动载荷坠落时,冲击力应小于 9kN;承受额定工作载荷坠落时,冲击力应小于 6kN。

4.5.1.6 防坠器、连接器从 1m 高处自由坠落至水泥地面后,应不影响其性能,并能正常工作。

4.5.1.7 防坠器出厂到停止使用的有效年限为 4a;防坠器开始使用至应停止使用的有效年限为 3a;防坠器及附件经坠落、冲击动作后必须整体报废。

4.5.2 速差式防坠器

4.5.2.1 防坠器拉出的钢丝绳(或合成纤维带)卸载或锁止卸载后,即能自动回缩,不应有卡绳(或卡带)现象;经疲劳试验后,应无损伤。

4.5.2.2 防坠器应设置能识别是否发生过坠落、冲击动作的安全标识,如图 6 所示的下坠指示器等。

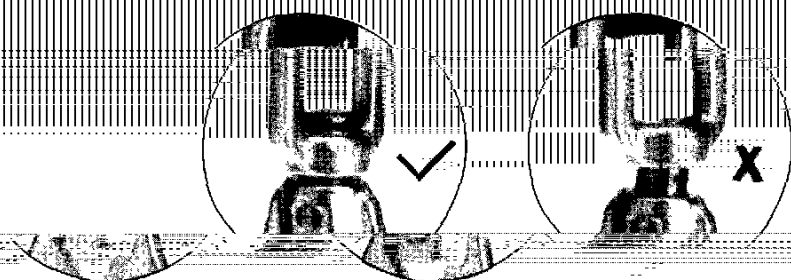


图 6 速差式防坠器下坠指示器示意图

4.5.3 导轨式防坠器

4.5.3.1 应保证至少需要两个连续的手动操作才能将防坠器安装在导轨上(或从导轨上拆下),且保证防坠器与导轨之间配合紧密,不能脱离导轨移动。

4.5.3.2 防坠器应能轻松沿导轨移动,并可在任何位置有效锁止而不下滑。经疲劳

4.5.4 绳索式防坠器

4.5.4.1 应保证至少需要两个连贯的手动操作才能将防坠器安装在绳索上(或从绳索上拆卸),且保证

能脱离绳索移动时，即与绳索分离，绳索立即回缩，正能脱离绳索时，绳索立即回缩，正能脱离绳索时，绳索立即回缩。

国防科技大学图书馆: 湘安路 431 号

1. 2-4 中队队长在编索上应能轻松

的静载荷作用下保持 5min，应于断股现象

$$N_D = 32 \text{ kN}$$

静载荷作用下保持 5min, 应于肉眼可见的变形损坏

在轴向下 长轴方向的破断力应不小于 201 N 对称三角方向的破断力

也应不小于 15kN。在闸门开启状态下, 长轴方向的破断力应不小于 7kN。

1563 非对称型进样器

图 6-10-30 女围门开自张天下 长轴方向的破断力应不小于 9kN

1.5.2 阻性型缓冲器

ELN 时 6 月的塑料包 中部络合部位本岛 开裂 承受的荷载

知耕应开裂
日彬开自知耕牧种能不应受王信影响
油腿

组织起到缓冲器承受冲击试验后，包裹的塑料包，缝制的组织



。织布主纹清晰本文件由试验后，开裂的塑料包、缝制的棉织
但无它断裂

如非刑經前照承平的熟裁基本法上

注列6.01-N时 外真的塑料有 缝制的自

整体破坏力值不小于 221 N (如图 7 所示)

其定轴速比由外向内逐级变细。概开

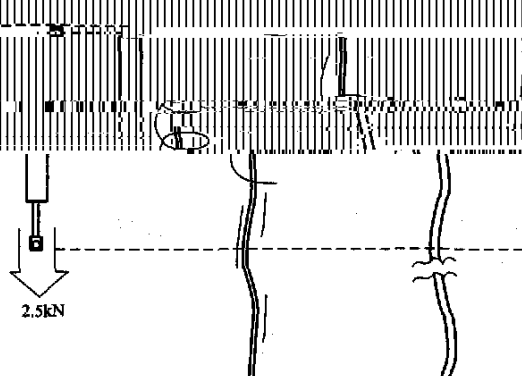

因 1 的 約 數 和 經 過 明 示 基 礎 運 算

三、试验方法

5.1 试验方法

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

二、刊、本、公、私

的佳构。材料裁制、手工有炫技之美。影响到立日的主题性能力。

王德山：《王德山文集》第1卷，北京：中国文联出版社，2005年。

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

6.0 型式试验

5.2.1 在下列情况下, 应予以产品进

3. 新产品投产前的定型鉴定

Abstract

0.001, NA

5.2.2 4 型式试验

的同规格型号产品中随机抽取。

5.2.3 型式试验项目和试样数量按表1规定。

表1 型式试验项目和

名称		试样数量 (件)		序号		试验项目		试样数量	
		速差式防坠器	导轨式防坠器	绳系式防坠器	连接绳	连接绳	缓冲器		
1	外观、组装	√	√	√	√	√	√	10	
2	空载动作	√	√	√				3	
3	静载荷	√	√	√	√	√	√	3	
4	坠落	√	√	√				2	
5	冲击	√	√	√			√	2	
6	抗跌落	√	√	√		√		1	
7	耐候性	√	√	√	√	√	√	各2 ¹⁾	
			√	√				各2	
8	疲劳	√	√	√				1	

1) 为称型连接器为各4套,非对称型连接器为各3套。

注:√表示必须做的试验项目。

5.3.1 预防性试验是对新购入或已投入使用的防坠器及附件在常温下,按规定的试验项目、试验条件和试验周期所进行的定期试验。

5.3.2 预防性试验项目

观、组装或空载动作试验,则该试样不合格。
过静载荷或坠落试验,则在同批防坠器中抽取原试样数量的两倍,重做静载
则,则该批防坠器仍可使用。如仍有一套试样不符合要求,则该批防坠器应全
部停止使用。

5.3.2.1 如试样不能通过外
5.3.2.2 如有一套试样未通
荷或坠落试验,如符合要求

5.3.2.3 预防性试验周期为1a。

表2 预防性试验项目和试样数量

序号	试验项目	试样名称/试验要求						试样数量 (件)
		速差式防坠器	导轨式防坠器	绳索式防坠器	连接绳	连接器	缓冲器	
1	外观、组装	√	√	√	√	√	√	整批
2	空载动作	√	√	√				整批
		同批次总数的2%						3
		同批次总数的1%						4

注1:不足1件时按1件计。
注2:静载荷试验不做破坏性试验。
注3:坠落试验时使用额定工作载

5.4 试验方法

5.4.1 外观、组装检验

防坠器附件的外观质量应以抽查检验为主，应符合表 4.5.2.1 中的相关规定。

5.4.2 空载动作试验

5.4.2.1 将速差式防坠器钢丝绳（或合成纤维带）在其全行程中任选 5 处，进行拉出、制动试验，防坠器应符合 4.5.2.1 的规定。

5.4.2.2 将导轨式防坠器在垂直导轨的 1.2m 范围内，连续 5 次进行移动（手提或推动）、制动试验，防坠器应符合 4.5.3.2 的规定。

5.4.2.3 将绳索式防坠器在垂直绳索的 1.2m 范围内，连续 5 次进行上下移动（手提或推动）、制动试验，防坠器应符合 4.5.4.2 的规定。

5.4.3 静载荷试验

不小于 15kN 的静载荷，保持 5min，试样

5.4.3.1 将防坠器按工作状态安装，对防坠器沿垂直方向施加

b) 非对称型连接器

图 3 防坠器连接器破坏力试验示意图

织带型缓冲器进行整体静载荷考核试验，应符合 4.5.7 的规定。

5.4.4 坠落

5.4.4.1 速差式防坠器坠落试验，按 GB/T 6096 中的规定，将防坠器上部固定，下部悬挂人体模型（按额定制动载荷和额定工作载荷两类），试验时预拉出钢丝绳（或合成纤维带）0.8m 并做零点标识，保证悬挂水平距离小于 300mm；自由坠落后，锁止距离应符合 4.5.1.4 的规定；试验布置图见图 A.1。

5.4.4.2 导轨式防坠器坠落试验，将防坠器安装在一根垂直的导轨架上，悬挂人体模型（按额定制动载

额定工作载荷两类）人体模型重心应高于防坠器中心 0.5m，距地面 3m，以上，并在导轨上做零点标识，保证悬挂水平距离小于 300mm；自由坠落后，锁止距离应符合 4.5.1.4 的规定；试验布置图见图 A.2。

5.4.4.3 绳索式防坠器坠落试验，按 GB/T 6096 中的规定，将防坠器安装在上部固定的垂直绳索上，悬挂人体模型（按额定制动载荷和额定工作载荷两类），人体模型重心应高于防坠器中心 0.5m，距地面 3m，以上，并在绳索上做零点标识，保证悬挂水平距离小于 300mm；自由坠落后，锁止距离应符合 4.5.1.4 的规定；试验布置图见图 A.3。

5.4.5 冲击试验

5.4.5.1 速差式防坠器冲击试验，按 GB/T 6096 中的规定，

额定制动载荷和额定工作载荷两类), 试验时预拉出钢丝绳(或合成纤维带) 0.8m, 保证悬挂点到释放

点水平距离小于 300mm, 自由坠落后, 冲击力应符合 4.5.1.5 的规定, 试验布置图见图 A.1。图 A.1 自由坠落后冲击力试验布置图

图 A.1 自由坠落后冲击力试验布置图

点水平距离小于 300mm, 自由坠落后, 冲击力应符合 4.5.1.5 的规定, 试验布置图见图 A.2。

索式防坠器冲击试验, 按 GB/T 6096 中的规定, 将防坠器安装在上部固定的垂直绳索上, 悬

(按额定制动载荷和额定工作载荷两类), 人体模型重心应高于防坠器中心 0.5m, 距地面 2m

位置, 自由坠落后, 冲击力应符合 4.5.1.5 的规定, 试验布置图见图 A.3。

5.4.5.4 织带型缓冲器冲击试验, 按 GB/T 6096 中的规定, 取一长度不大于 1.2m 的安全绳, 一端连接于离地面 5m 以上的固定点, 另一端与缓冲器上部软环眼连接, 将缓冲器下部软环眼悬挂人体模型(按额定制动载荷), 人体模型重心应与安全绳固定点等高, 自由坠落后, 缓冲器应符合 4.5.7 的规定。

5.4.6 持时落试验

自由坠落后, 再进行空载动作试验、额定制动载荷坠

6 的规定。

50℃恒温箱中静置 24h, 从恒温箱取出后在 0.5h

内完成空载动作试验、坠落试验和冲击试验(额

定工作载荷), 绳索式防坠器应符合 4.5.2.1、4.5.3.2、4.5.4.2、4.5.1.4、4.5.1.5 的规定, 绳索式防坠器应符合 4.5.4.2、4.5.1.4、

规格两套防坠器分别在浸水(浸入温度为 10℃~30℃的水中 1h)和浸油(浸入温度

油中 1h 后, 再静止挂沥 1h)状态下, 完成空载动作试验、坠落试验和冲击试验(额

定工作载荷), 绳索式防坠器应符合 4.5.2.1、4.5.3.2、4.5.4.2、4.5.1.4、4.5.1.5 的规定, 绳索式防坠器应符合 4.5.4.2、4.5.1.4、

将防坠器、连接器从距离水泥地面 1m 高处, 自由坠

落试验, 应符合 4.5.2.1、4.5.3.2、4.5.4.2、4.5.1.4、4.5.1.5 的规定。

5.4.7 耐候性试验

5.4.7.1 将同型号规格两套防坠器分别放置于-35℃、+

35℃内完成空载动作试验、坠落试验和冲击试验(额

定工作载荷), 绳索式防坠器应符合 4.5.2.1、4.5.3.2、4.5.1.4、4.5.1.5 的规定, 绳索式防坠器应符合 4.5.4.2、4.5.1.4、

4.5.1.5 的规定。

5.4.7.2 将同型号规格两套防坠器分别放置于-35℃、+

35℃内完成空载动作试验、坠落试验和冲击试验(额

定工作载荷), 绳索式防坠器应符合 4.5.2.1、4.5.3.2、4.5.1.4、4.5.1.5 的规定, 绳索式防坠器应符合 4.5.4.2、4.5.1.4、

4.5.1.5 的规定。

5.5.3 制造厂和用户验收如有争议，应由双方认可的权威机构进行仲裁试验。

6 标志、包装及运输

6.1 标志

在防坠器及附件的明显位置应有清晰的永久性标志，其内容包括：

- a) 产品型号（含厂家生产批次或序号）；
- b) 安装方向、等级标识；
- c) 商标（或生产厂家名）；
- d) 生产日期。

6.2 包装

五。产品说明书中应

每件防坠器及附件均应有合适的包装袋（盒），并附有产品说明书、产品合格证

包括：


- a) 用户须知（或安全警告）；
- b) 产品型号；
- c) 使用方法；
- d) 检查程序、维护（或保养）方法及报废准则等。

6.3 运输

防坠器在运输中，应防止雨淋，勿接触腐蚀性物质。

附录 A
(规范性附录)
防坠器试验布置图


图 A.1~A.3 给出了防坠器试验布置图。

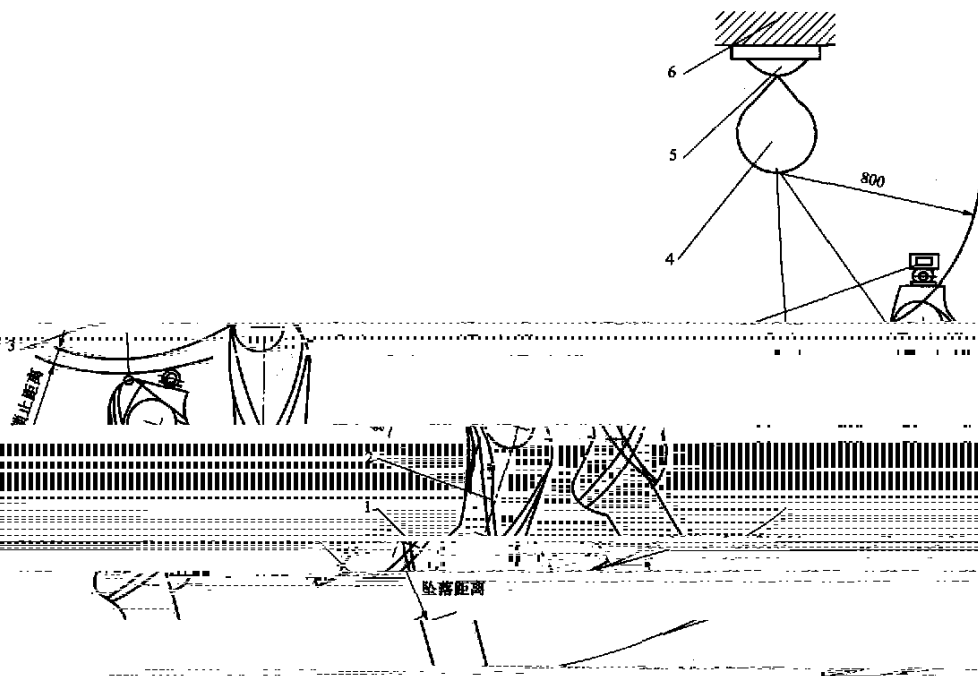

6—测试台架


1—模拟人；2—安全带；3—悬吊机构；4—速差式防坠器；5—传感器；

图 A.1 速差式防坠器试验布置图

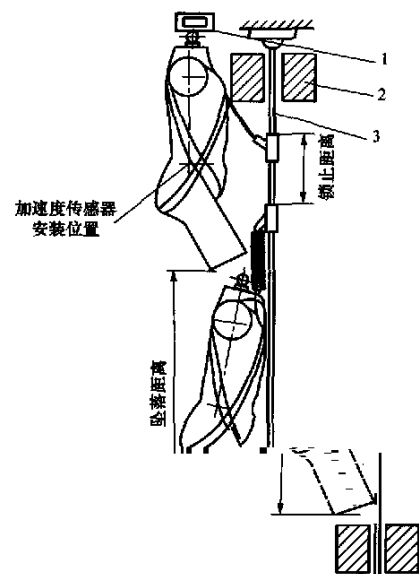

1—悬吊机构；2—支点；3—导轨

图 A.2 导轨式防坠器试验布置图

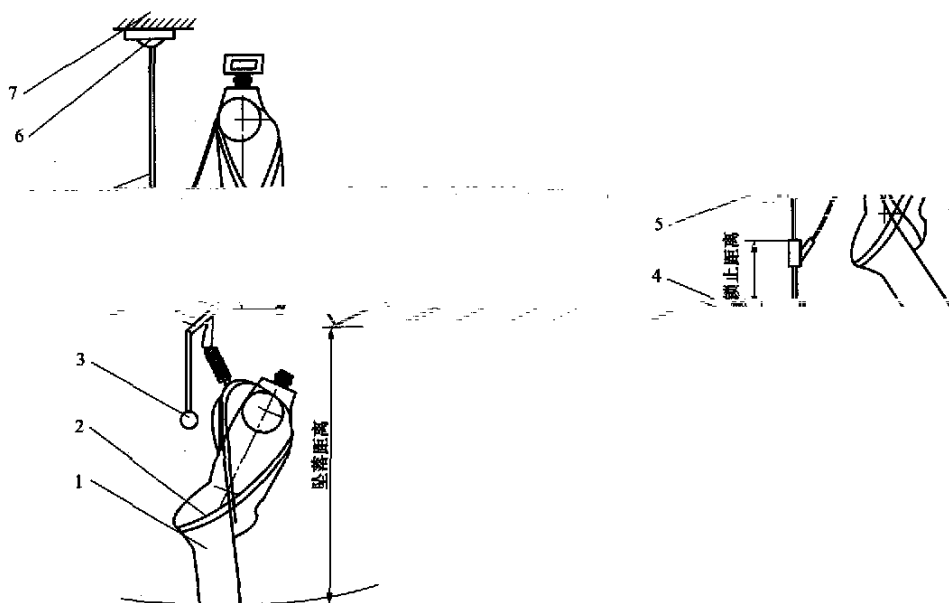

1—模拟人；2—安全带；3—重锤；4—绳索式防坠器；5—绳索；6—传感器；7—测试台架

图 A.3 绳索式防坠器试验布置图